Sigurnosno stubište na najvišem dijelu ima element (prozor) za odvođenje dima i topline minimalnog slobodnog presjeka 1m². Uređaji za otvaranje elementa za prirodno odimljavanje i provjetravanje izvedeni su na razini prizemlja i posljednjem podestu. Otvaranje elementa mora biti neovisno o općem napajanju električnom energijom.

JEDINICA DVOJNE STAMBENE ZGRADE (oznaka B)

TLOCRT 2. KATA i KROVNE TERASE mj 1:100

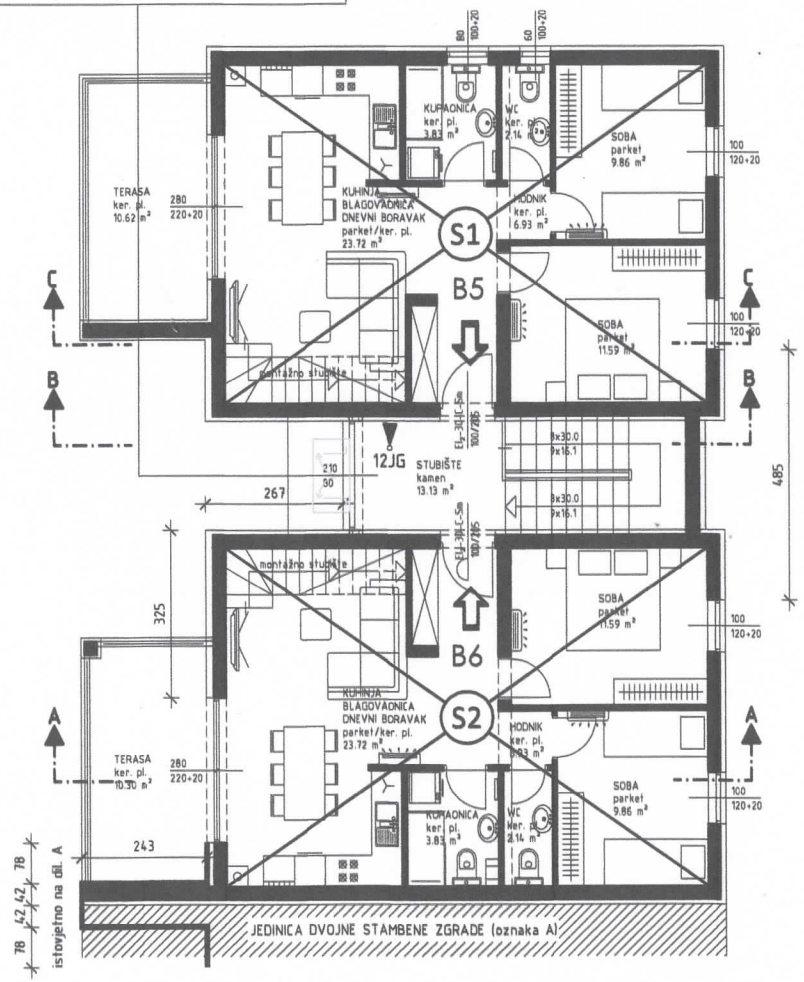

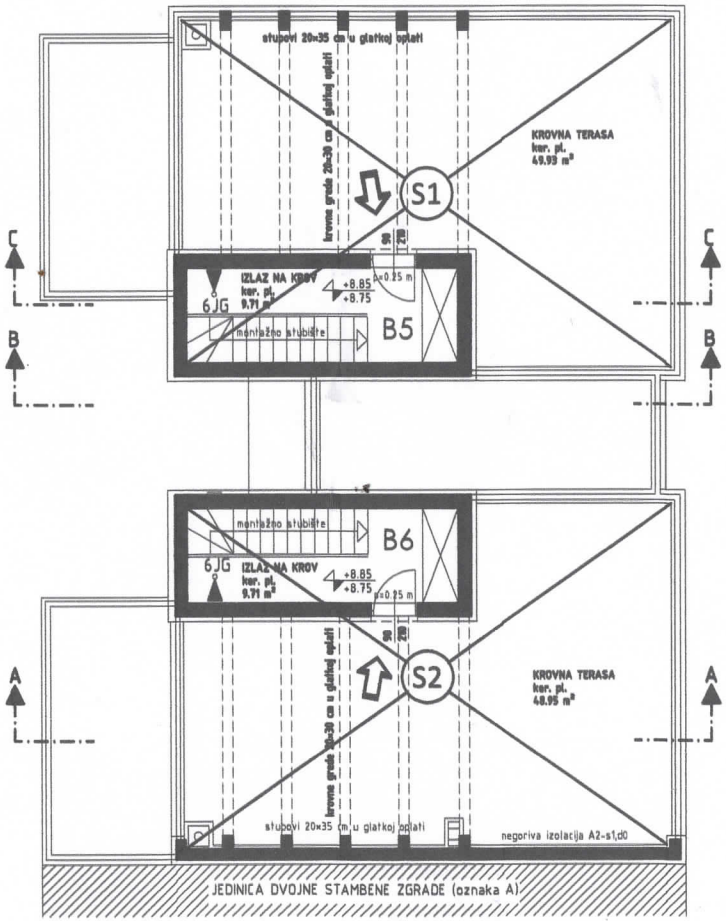

R nosivost

E cjelovitost

I toplinska izolacija

M mehaničko djelovanje

vatrogasni pristup zgradi

putevi evakuacije (smjer izlaza)

EI_2-30-C-Sm vrata vatrootpornosti 30 minuta opremljena automatskim zatvaračem (C) dimonepropusna (Sm)

oprema za odvod dima i topline

nJG vatrogasni aparat (broj jedinica gašenja)

požarni sektor

protupanična rasvjeta

Pozicija protupanične rasvjete detaljno je prikazana u Elektrotehničkom projektu.